

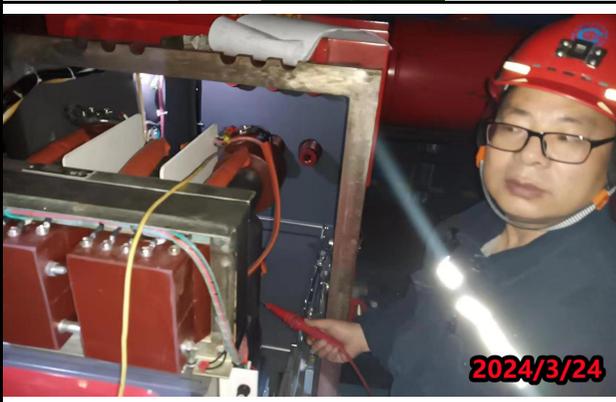
序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
153	GX-B1310/21-4-24018	2024. 5. 17	符合标准要求。	
154	GX-B1310/21-4-24019	2024. 5. 17	符合标准要求。	

155	GX-B1310/21-4-24020	2024. 5. 17	符合标准要求。	
156	GX-B1310/21-4-24021	2024. 5. 17	符合标准要求。	
157	GX-B1310/21-4-24022	2024. 5. 17	符合标准要求。	

158	GX-B1310/21-4-24023	2024. 5. 17	符合标准要求。	 <p>2024 4 12</p>
159	GX-B1310/21-4-24024	2024. 5. 17	符合标准要求。	 <p>2024 4 12</p>
160	GX-B1310/21-4-24025	2024. 5. 17	符合标准要求。	 <p>2024 4 12</p>

161	GX-B1310/21-4-24026	2024. 5. 17	符合标准要求。	
162	GX-B1310/21-4-24016	2024. 5. 20	符合标准要求	
163	GX-B1495/20-4-24318~24322	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置5台，5台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

164	GX-B1495/20-4-24323~24327	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置5台，5台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
165	GX-B1495/20-4-24328~24338	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置11台，11台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
166	GX-B1495/20-4-24339~24355	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置17台，17台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

167	GX-B1495/20-4-24356~24369	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置14台，14台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
168	GX-B1495/20-4-24370~24383	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置14台，14台防爆型高压配电装置所检项目合格。	
169	GX-B1495/20-4-24384~24399	2024. 5. 20	本次共检防爆型高压配电装置16台，16台防爆型高压配电装置所检项目合格。	

170	GX-B1404/20-4-24005	2024. 5. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
171	GX-B1404/20-4-24006	2024. 5. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
172	GX-B1404/20-4-24007	2024. 5. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

173	GX-B1404/20-4-24008	2024. 5. 21	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
174	GX-B1310/21-4-24017	2024. 5. 21	符合标准要求	